


Courbes comparatives suivant le type de fluide

Accès général



Climatisation au
plafond

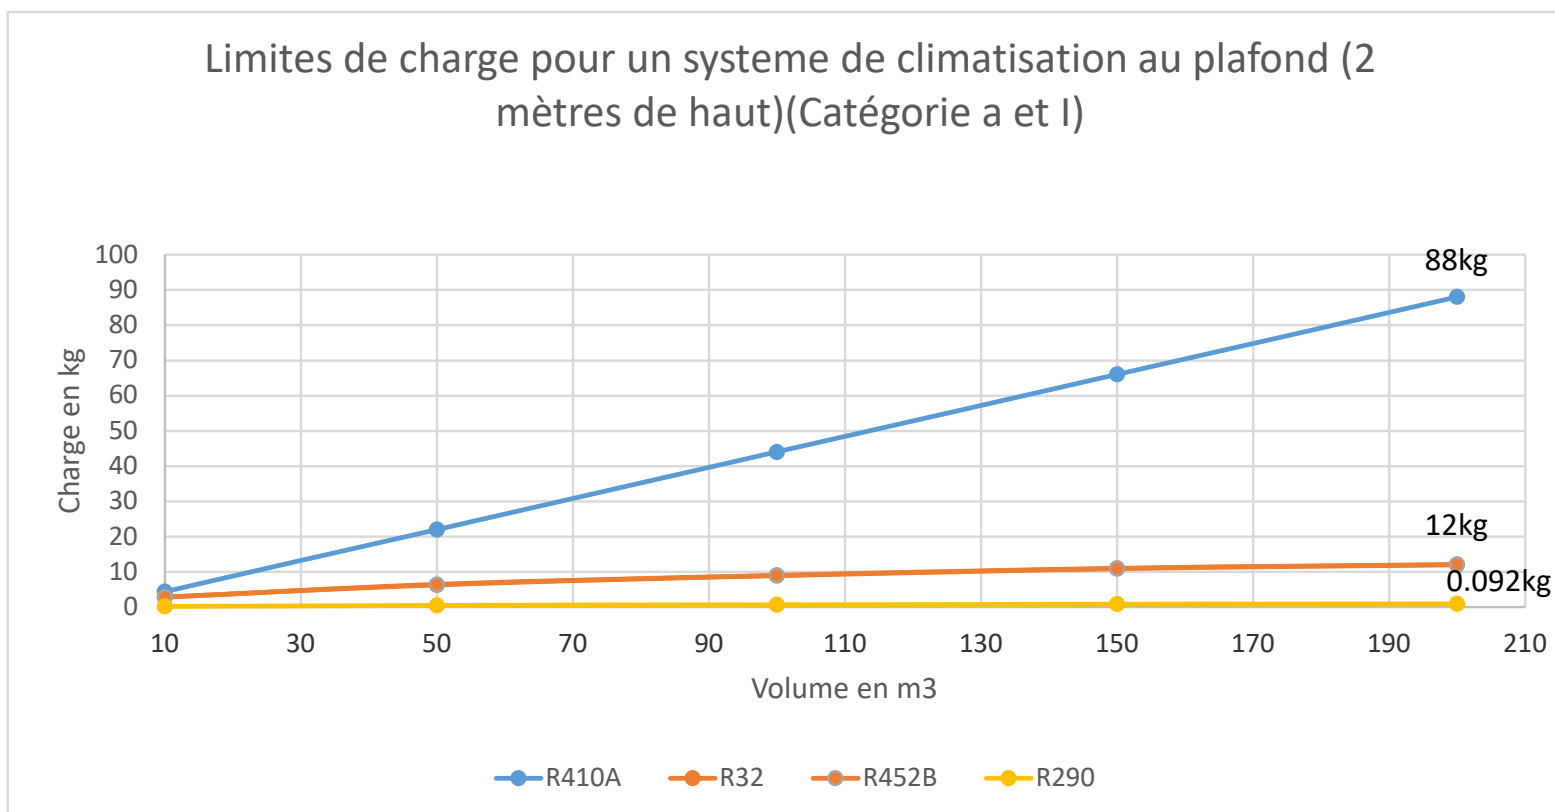

Nota : cette présentation ne traite pas de l'ensemble des éléments spécifiés dans la norme EN 378 et ne peut garantir une conformité avec celle-ci

Informations non contractuelles – Se référer à la norme disponible sur www.boutique.afnor.org



Comparaison de fluides suivant le type d'installation

Pour une installation de confort, installée au mur, située dans un espace de 50m³ pour 20m², occupé par des installations de couchage (catégories a et I)

Fluide	Limite concernée:	Charge maxi en kg
R-290 (A3)	inflammabilité	0,34
R-455A (A2L)	Inflammabilité	6,9 ou 84 avec 2 mesures de sécurité
R-32 (A2L)	Inflammabilité	4,6 ou 59,9 avec 2 mesures de sécurité
R-452B (A2L)	Inflammabilité	4,66 ou 60,5 avec 2 mesures de sécurité*
R-410A (A1)	Toxicité	22 ou sans restriction si 2 mesures de sécurité

* en attente confirmation valeur LFL selon norme EN 378

mesures de
sécurité
possibles
Uniquement si
fluides A1 ou A2L

Ventilation
mécanique

Ventilation
naturelle

Alarmes

Vannes
d'isolement

Agencements
salle occupée

Nota : cette présentation ne traite pas de l'ensemble des éléments spécifiés dans la norme EN 378 et ne peut garantir une conformité avec celle-ci

Informations non contractuelles – Se référer à la norme disponible sur www.boutique.afnor.org